

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Ресурс-ЭлектроКотел»**

**Электрокотел**

**ЭВПМ-3, ЭВПМ-4,5, ЭВПМ-6,**

**ЭВПМ-9, ЭВПМ-12, ЭВПМ-15,**

**ЭВПМ-18, ЭВПМ-24, ЭВПМ-36**

**Изготовлено в России**

**ЭЛЕКТРОКОТЕЛ**

**ЭВПМ-3, ЭВПМ-4,5, ЭВПМ-6, ЭВПМ-9, ЭВПМ-12,**

**ЭВПМ-15, ЭВПМ-18, ЭВПМ-24, ЭВПМ-36**

**ПАСПОРТ**

*Адрес изготовителя:*

456300, г.Миасс, Челябинской обл., Тургоякское ш., ООО «Ресурс-ЭлектроКотел»

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления, возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

## **1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Электрокотлы ЭВПМ (далее электрокотлы) предназначены для водяного отопления зданий имеющих открытую или закрытую отопительную систему, работающую при давлении не более 0,25 МПа, при напряжении трехфазной сети 380В или однофазной сети 220В. Водонагреватели могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе.

Электрокотлы изготавливаются климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ15150-69 и предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от +1<sup>0</sup>С до +35<sup>0</sup>С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25<sup>0</sup> С.

Электрокотлы оснащены встроенным пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристика	-3	-4,5	-6	-9	-12	-15	-18	-24	-36
Номинальная потребляемая	3	4,5	6	9	12	15	18	24	36
мощность, кВт									
Номинальное напряжение питания (трехфазное) В.	-	-	380	380	380	380	380	380	380
Номинальное напряжение питания (однофазное) В.	220	220	220	-	-	-	-	-	-
Температура воды на выходе С.					35:85				
Площадь отапливаемых помещений при расчетной темп. 25 <sup>0</sup> С и высоте помещения до 3м	30	45	60	90	120	150	180	240	360
Теплоноситель вода водопроводная	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ГОСТ 2874									
длина мм.	170	170	170	170	170	170	220	220	220
ширина мм.	230	230	230	230	230	230	320	360	360
высота мм.	550	550	550	650	650	650	720	720	720

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электрокотел ЭВПМ - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Тара -1 шт.

## 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Установку, подключение к электросети и периодическое обслуживание электрокотла должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

Подключение к электрической системе следует производить через устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью электрокотла.

Все работы по осмотру, профилактике и ремонту должны производиться при снятом напряжении.

Корпус электродкотла и все металлические части системы отопления, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции должны быть надежно заземлены отдельным проводником, сечением не менее фазного.

***ВНИМАНИЕ!!! Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей!***

***Запрещается установка запорной арматуры на трубопроводе, соединяющим выходной патрубок электродкотла с расширительным бачком системы отопления.***

## **5. УСТРОЙСТВО И ПРИЦИП РАБОТЫ**

Электродкотел состоит из корпуса, стальной емкости, пульта управления, закрепленного внутри корпуса. В нижней части емкости, во фланце (G2 ½) смонтированы трубчатые электронагреватели, в верхней части резервуара термочувствительная трубка регулятора температуры.

Верхний и нижний патрубки предназначены для присоединения электродкотла в систему отопления (смотри рис.1). На лицевой стороне электродкотла расположена ручка регулятора температуры и выключателя мощности. На боковой части корпуса имеется отверстие для ввода в пульт кабеля питания и заземляющего провода.

## **6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ**

Монтаж электродкотла выполнять таким образом, чтобы к нему был обеспечен доступ для обслуживания и ремонта.

**При монтаже проверить состояние и крепление проводников и зажимов, при необходимости протянуть.**

С целью улучшения условий циркуляции воды в системе отопления с естественной циркуляцией, электродкотел следует установить таким образом, чтобы его нижний патрубок был нижней точкой отопительной системы. Трубопроводы выполняются из водопроводных труб. Соединения труб может производиться на резьбе и сварке. При разводке труб стояки должны устанавливаться вертикально, а горизонтальные трубопроводы прокладываться с уклоном для выпуска воздуха из системы. Величина уклона должна быть не менее 10мм на 1 пог.метр трубопровода в сторону нагревательного прибора. При числе электродкотлов на системе более одного, ставится пробковый кран- задвижка на обратной линии к каждому электродкотлу.

Заполнить предварительно промытую систему отопления и проверить герметичность всех соединений, при необходимости произвести подтяжку резьбовых соединений.

## **7. ПОРЯДОК РАБОТЫ**

Проверьте заполнение системы водой, отсутствие воздушных пробок.

Визуально проверьте целостность цепи заземления.

Включите электродкотел, при этом загорится светодиодный индикатор и начнется нагрев воды в системе. После достижения заданной температуры произойдет автоматическое отключение нагрева. Включение нагрева автоматическое - при снижении температуры воды. Для увеличения температуры нагрева воды поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения - поверните в обратном направлении.

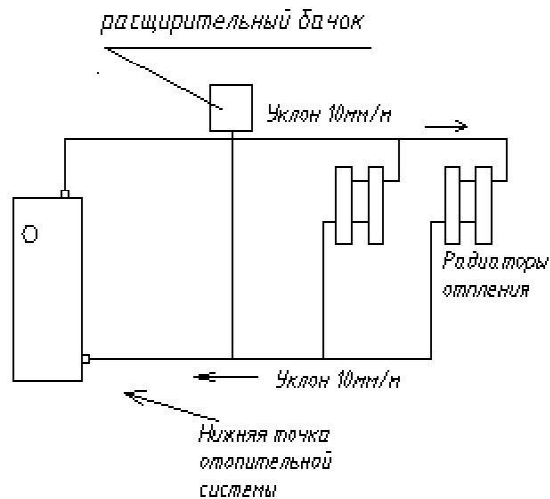


Рис.1 Схема монтажа открытой системы отопления.

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При эксплуатации электродкотла необходимо ежедневно наблюдать за его работой, обращая особое внимание на отсутствие течи воды в местах соединения и наличия достаточного уровня воды в системе отопления, проверяя визуально надежность

присоединения заземляющего проводника. Уровень воды в расширительном баке не должен опускаться до дна, его необходимо поддерживать, периодически пополняя водой.

В зимнее время, если потребуется прекратить обогрев на срок более суток, необходимо, во избежание замерзания, слить воду из отопительной системы. Слитую воду целесообразно использовать повторно, особенно при повышенной жесткости воды.

Перед отопительным сезоном произвести техническое обслуживание водонагревателя. **Проверить состояние и крепление проводников и зажимов**, состояние электрооборудования, очистить его от загрязнения. Для удаления накипи следует проводить периодическую очистку ТЭН, используя препарат "Антинакипин" или ему подобные моющие средства.

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться специалистом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей при отключенном от сети водонагревателе

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу электродкотла при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи или передачи электродкотла, но не более 2 лет с даты изготовления. Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, доказывающих факт и условия покупки товара, в том числе факт предоставления гарантии и ее условий. Гарантийный ремонт осуществляется производителем в порядке, установленном действующим законодательством.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электродкотел ЭВПМ \_\_\_ соответствует ТУ3468-002-91346170-2011, признан годным к эксплуатации.